

吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：国网吉林省电力有限公司

2026年2月



目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 首次公开内容及日期	2
2.2 公开方式	3
2.3 公众意见情况	3
3 征求意见稿公示情况	4
3.1 公示内容及时限	4
3.2 公示方式	5
3.3 查阅情况	12
3.4 公众提出意见情况	12
4 其他公众参与情况	12
5 公众意见处理情况	12
6 其他	12
7 诚信承诺	13
8 附件	15

1 概述

2025 年 6 月，国网吉林省电力有限公司确定由中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司（以下简称“东北院”）承担吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程（以下简称“本项目”）环境影响评价工作。

国网吉林省电力有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第 4 号令）的要求开展了本工程的环境影响评价公众参与工作，公众参与过程说明如下：

（1）委托书下达后 7 个工作日内，在国网吉林省电力有限公司网站发布了首次环境影响评价信息公示。

（2）在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，通过网络平台、报纸公示、张贴公示三种方式进行了信息公开：

①网络平台：2025 年 12 月 23 日，在国网吉林省电力有限公司网站发布公示信息，同步公开了本项目环境影响报告书征求意见稿和公众意见表的网络链接。

②报纸公告：分别于 2025 年 12 月 26 日和 12 月 31 日，在《城市晚报》进行了 2 次登报公示。

③张贴公告：2025 年 12 月 29 日起，在项目所在地村民委员会或其他公众易于知悉的场所张贴了本项目环境影响评价信息公告。

环境影响评价信息发布后，至意见反馈截止日期，未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

本工程环境影响评价公众参与的主要流程节点见表 1。

表 1 公众参与主要流程节点

时间	工作内容	公开方式	公开载体
2025 年 6 月 10 日	确定环境影响报告书编制单位		
首次环境影响评价信息公开			
2025 年 6 月 13 日起	发布信息公告	网络平台	国网吉林省电力有限公司网站
环境影响报告书征求意见稿形成后信息公开			
2025 年 12 月 23 日起	发布信息公告， 公开报告书征求意见稿和公众意见表网络链接	网络平台	国网吉林省电力有限公司网站
2025 年 12 月 26 日、 2025 年 12 月 31 日		2 次登报	《城市晚报》
2025 年 12 月 29 日起		张贴公示	在项目所在的村委会及昌盛变大门处张贴了信息公示

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 首次公开内容及日期

于 2025 年 6 月 13 日在国网吉林省电力有限公司网站发布了《吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程环境影响评价信息公示》，内容如下：

白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程

环境影响评价信息公示

为满足吉林省新增新能源指标的接入和上送需求，优化新能源发展格局，解决白城昌盛 500kV 变电站存在的现有主变过载风险。综合考虑新增电源规模、500kV 变电站位置和扩建条件，为满足新增新能源的上送需求，国网吉林省电力有限公司建设分公司拟建设白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程。现根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），就该工程环境影响评价信息公示如下：

一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

（一）建设项目名称

白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程。

（二）选址选线、建设内容

白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程涉及吉林省白城市，工程建设内容如下：扩建 1 组 1200MVA 主变，并配套装设低压并联电容器和无功补偿装置；同时，既有 2 台主变各新增 1 组无功补偿设备，本期扩建工程 500kV 和 220kV 不新增出线。

二、建设单位名称和联系方式

国网吉林省电力有限公司建设分公司

联系人：周工 电话：0431-85794395

邮箱：zhouyb@jl.sgcc.com.cn

地址：长春市朝阳区百汇街 2017 号

邮编：130021

三、环境影响报告书编制单位名称

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司

四、公众意见表的网络链接

公众意见表见附件。

五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过信函、传真、电子邮件等上述联系方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

特此公告。

国网吉林省电力有限公司建设分公司

2025 年 6 月 13 日

2.2 公开方式

国网吉林省电力有限公司网站上公开了本项目环境影响评价信息，公开网址为：<http://www.jl.sgcc.com.cn/>。

网站公示截图见下图。



图 1 首次环境影响评价信息公示截图

2.3 公众意见情况

首次环境影响评价信息发布后，至征求意见稿发布，未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

(1) 公示内容

在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，按照规定进行了信息公开，征求与本项目环境保护有关的意见。公开内容如下：

吉林省白城昌盛 500kV 变电站扩建工程环境影响评价第二次公示

吉林省白城昌盛 500kV 变电站扩建工程位于吉林省白城市通榆县。本项目主要建设内容如下：

- (1) 扩建 1 组容量 1200 兆伏安主变（3 号主变）；
- (2) 扩建主变新增 2 组 60 兆乏低压并联电容器和 1 组±60 兆乏静止无功补偿设备（SVG），既有两台主变各新增 1 组±60 兆乏静止无功补偿设备（SVG）；
- (3) 新建 1 座主变事故油池与已建事故油池串联扩容至 92 立方米，1 座 SVG 电抗器事故油池，有效容积 8.3 立方米；
- (4) 本期工程在变电站站区预留位置建设，不新征用地。500 千伏及 220 千伏部分均不新增出线。

《吉林省白城昌盛 500kV 变电站扩建工程环境影响报告书》（征求意见稿）现已编制完成，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求向公众公示如下环境影响评价信息。

一、环境影响报告书征求意见稿查询方式

(一) 环境影响报告书征求意见稿全文网络连接

https://pan.baidu.com/s/1zDCJ_1UM-nhC7nnm1_fTiA?pwd=srdu 提取码: srdu

(二) 查阅纸质报告书的方式和途径

需要查阅纸质报告书可至长春市南关区人民大街 4368 号中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司查阅纸质报告书。

二、征求意见的公众范围

本工程附近可能受影响的公众、团体和单位，以及对本工程关注的公众。

三、公众意见表的网络连接

<https://pan.baidu.com/s/18nP62i8YHkrvaiflgDwt7Q?pwd=mkkk> 提取码: mkkk

四、公众提出意见的方式和途径

公众可通过填写公众意见调查表、电子邮件、信函等方式向建设单位或环评单位实名反馈意见，并请留下联系方式，以便及时向提出意见的公众反馈公众意见采纳与否的意见。

联系方式：

1. 建设单位：国网吉林省电力有限公司

联系人：刘工

联系电话：0431-85797295

邮箱：2012313398@qq.com

传真：0431-85798609

地址：吉林省长春市人民大街 10388 号 邮编：130021

2. 环评单位：中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司

联系人：张工
联系电话：15584139022
邮箱：Qi_wann@163.com
传真：0431-85798609
地址：吉林省长春市人民大街 4368 号 邮编：130021
五、公众提出意见的起止时间
2025 年 12 月 23 日至 2026 年 1 月 6 日。
特此公告。

国网吉林省电力有限公司

2025 年 12 月 23 日

(2) 公示时限

2025 年 12 月 23 日至 2026 年 1 月 6 日。

按照《环境影响评价公众参与办法》的规定发布了信息公告，公示时间不少于 10 个工作日，符合相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络平台

在国网吉林省电力有限公司网站上进行了公示，公示网址为：<http://www.jl.sgcc.com.cn/>。

征求意见稿网上公示截图见下图。

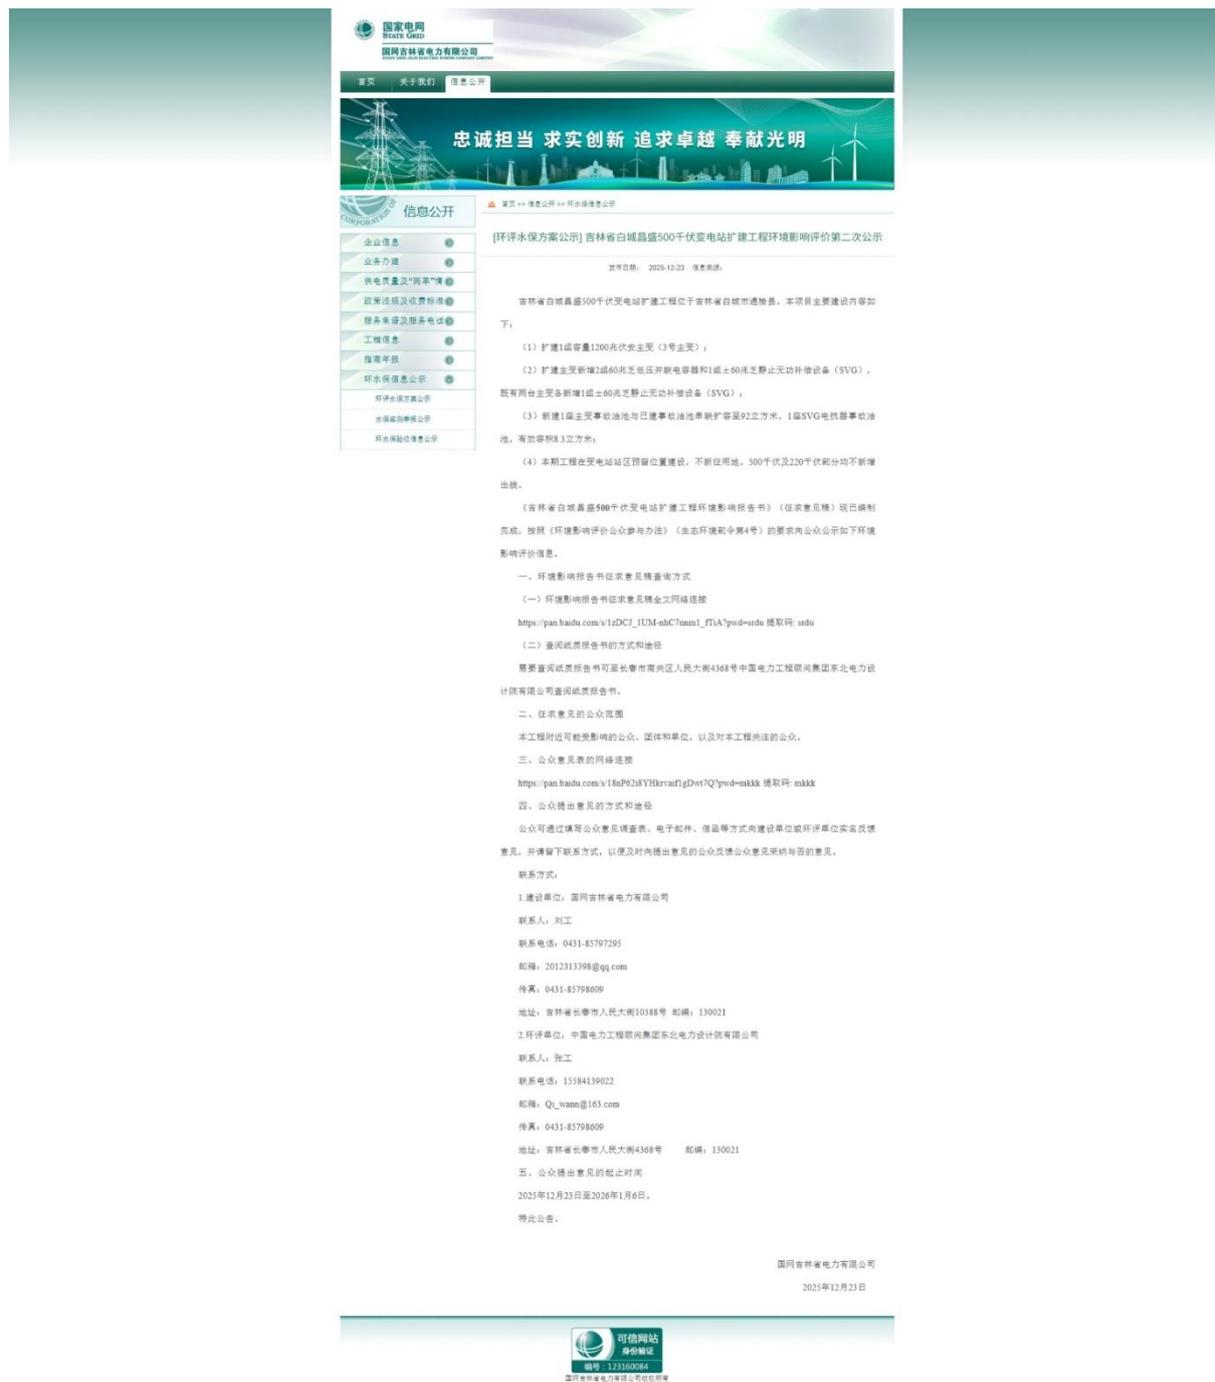


图 2 征求意见稿网上公示截图

3.2.2 报纸

2025 年 12 月 26 日、31 日，在吉林省的《城市晚报》进行了 2 次登报公示，报纸公示时间及报纸公示截图见图 3、图 4。

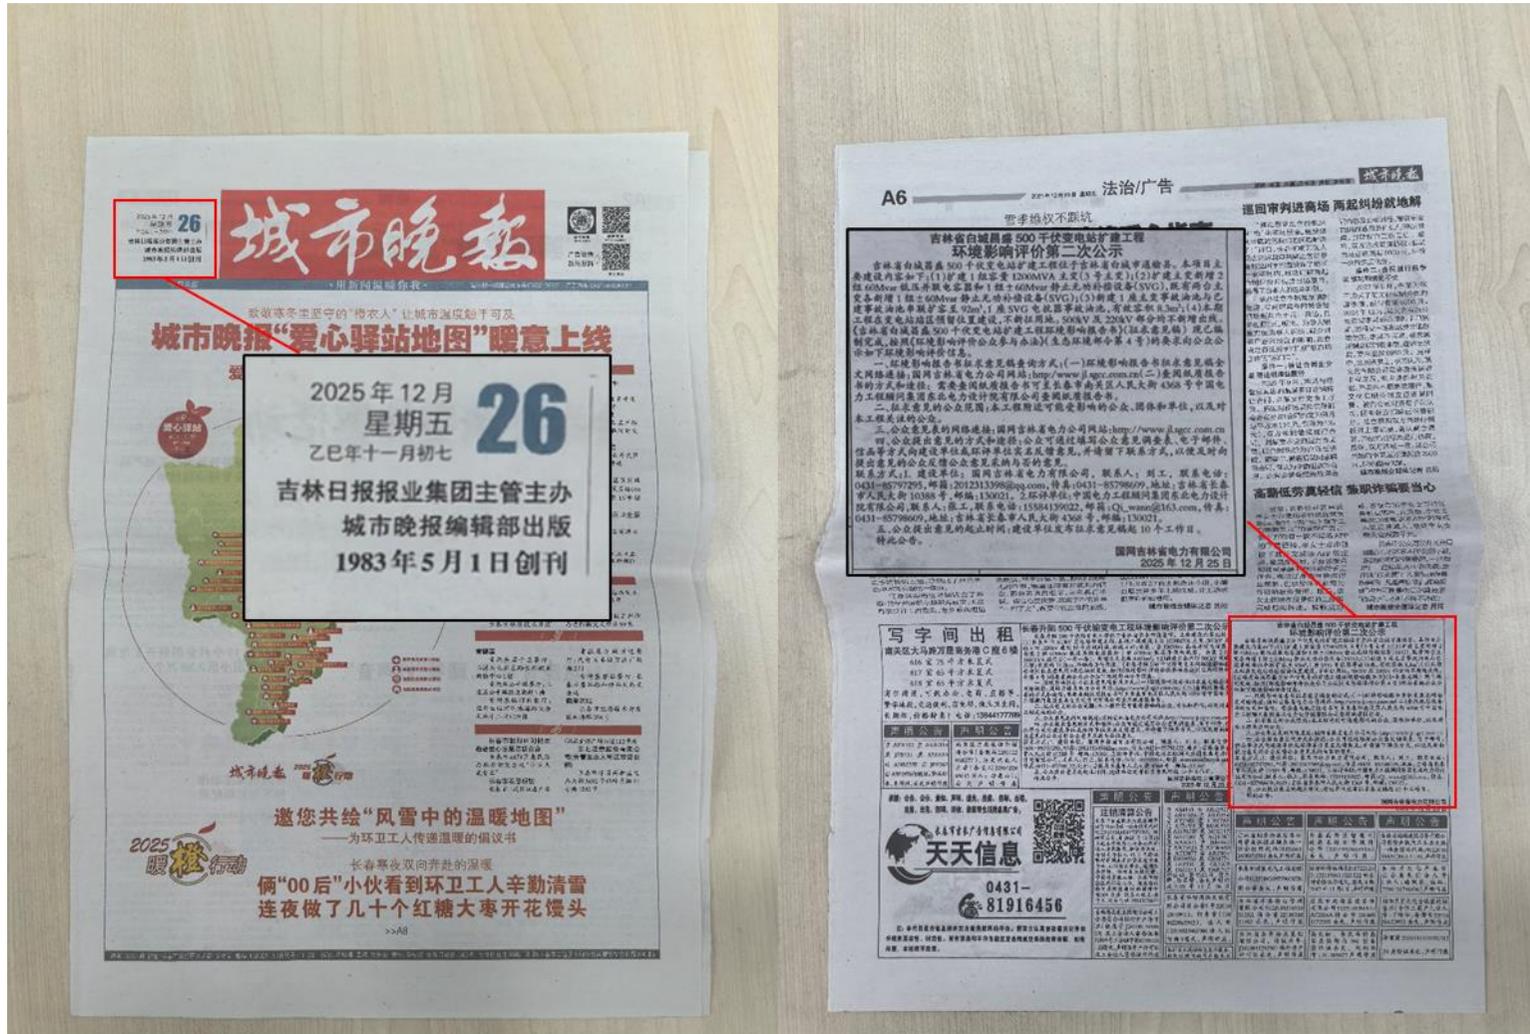


图3 《城市晚报》截图（2025年12月26日）



图 4 《城市晚报》截图（2025 年 12 月 31 日）

3.2.3 张贴公示

本项目张贴公告为当地村委会及昌盛变电站大门处，符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条“（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日”的要求。

现场张贴位置及照片详见表 2。



3.3 查阅情况

至意见反馈截止日期，未有公众前往环评单位查阅纸质报告。

3.4 公众提出意见情况

环境影响评价信息发布后，至意见反馈截止日期，未收到与本项目环境影响和环境保护相关的建议和意见。

4 其他公众参与情况

截止公众意见反馈截止日期，未收到公众关于环境影响预测结论、环境保护措施、环境风险防范措施及环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的质疑性意见。依据《环境影响评价公众参与办法》第十四条，不开展深度公众参与。

5 公众意见处理情况

截止公众意见反馈截止日期，未收到与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

6 其他

按照档案管理规定对公示载体（网站截图、报纸、张贴照片）等公众参与过程资料进行归档管理，存档备查。

8 诚信承诺

诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。本项目环境影响评价信息公示期间未收到公众反应与本项片环境影响有关的意见和建议。

我公司承诺，本次提交的《吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网吉林省电力有限公司承担全部责任。

承诺单位：国网吉林省电力有限公司

承诺时间：2026 年 2 月 10 日



9 附件

其他需要提交的附件：委托函。

附件 1：委托函

**关于开展吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程
环境影响报告书编制工作委托函**

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环境保护法律法规要求，国网吉林省电力有限公司委托贵公司开展吉林省白城昌盛 500 千伏变电站扩建工程环境影响报告书编制工作，请按相关法律法规、环评导则、标准规范等工作，编制环境影响报告书。

特此函告。

